

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

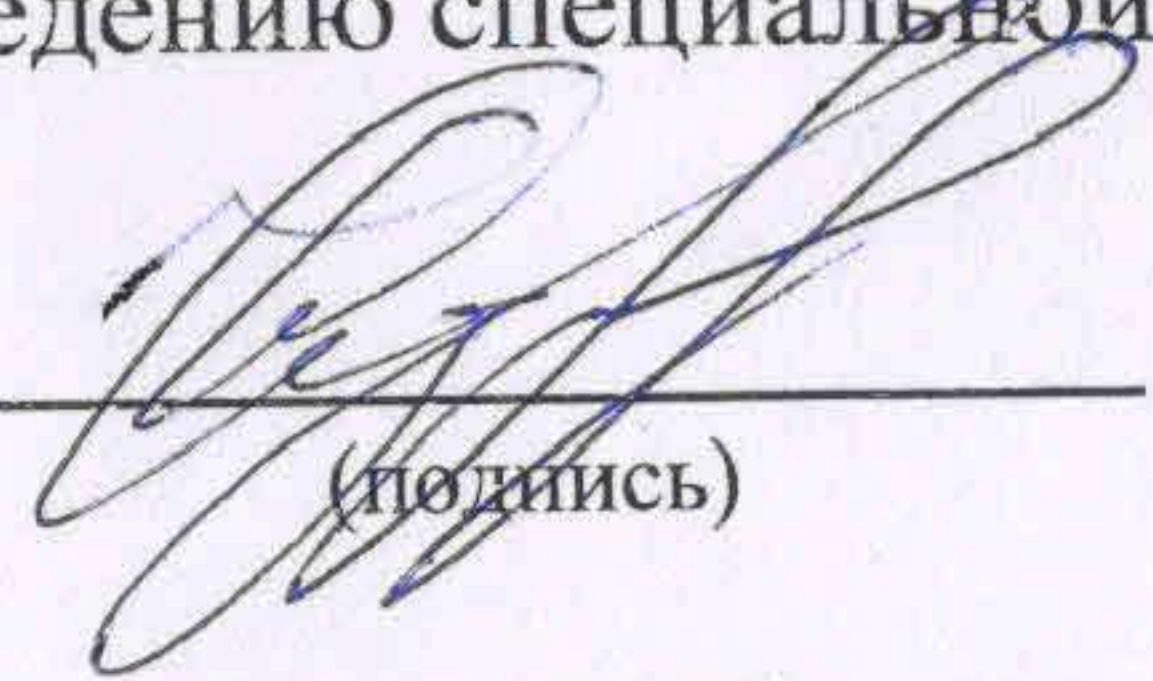
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заготовительный участок, Газорезчик	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Заготовительный участок, Электрогазосварщик	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.			
Механический участок, Термист на установках ТВЧ	Параметры микроклимата довести до санитарных норм	Защита от нагревающего микроклимата.			
Сборочный участок, Электросварщик ручной сварки	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Защита от ультрафиолетового излучения.			

Дата составления: 08.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Чемуров С.М.

(Ф.И.О.)

09.07.2020г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Инспектор отдела кадров

(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Жагина В.В.

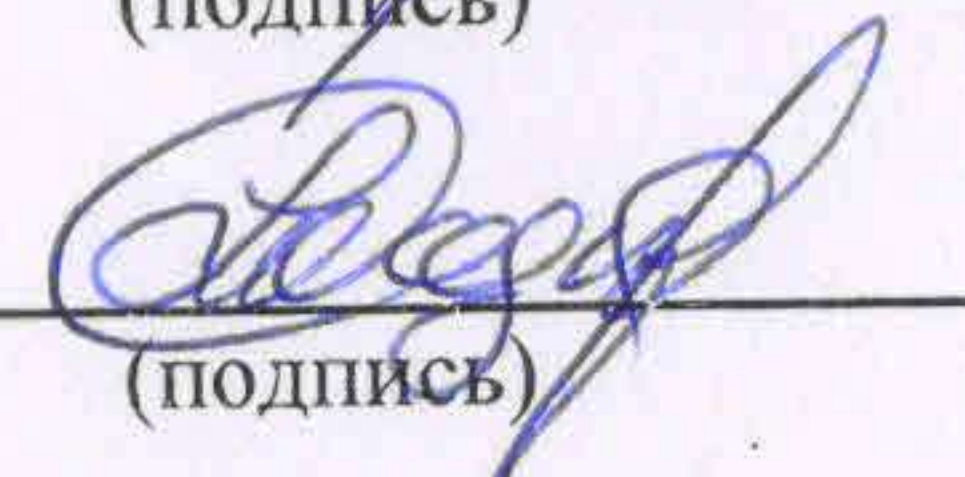
(Ф.И.О.)

09.07.2020г.

(дата)

\_\_\_\_\_  
Специалист по ОТ и ПБ

(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Негуляну М.И.

(Ф.И.О.)

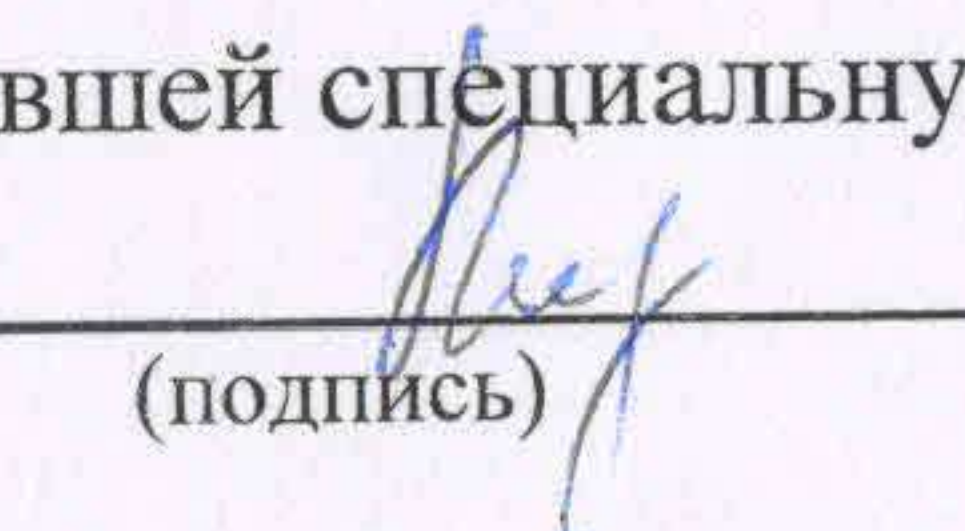
9.07.2020г.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
4561

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Каверин Андрей Леонидович

(Ф.И.О.)

08.07.2020

(дата)